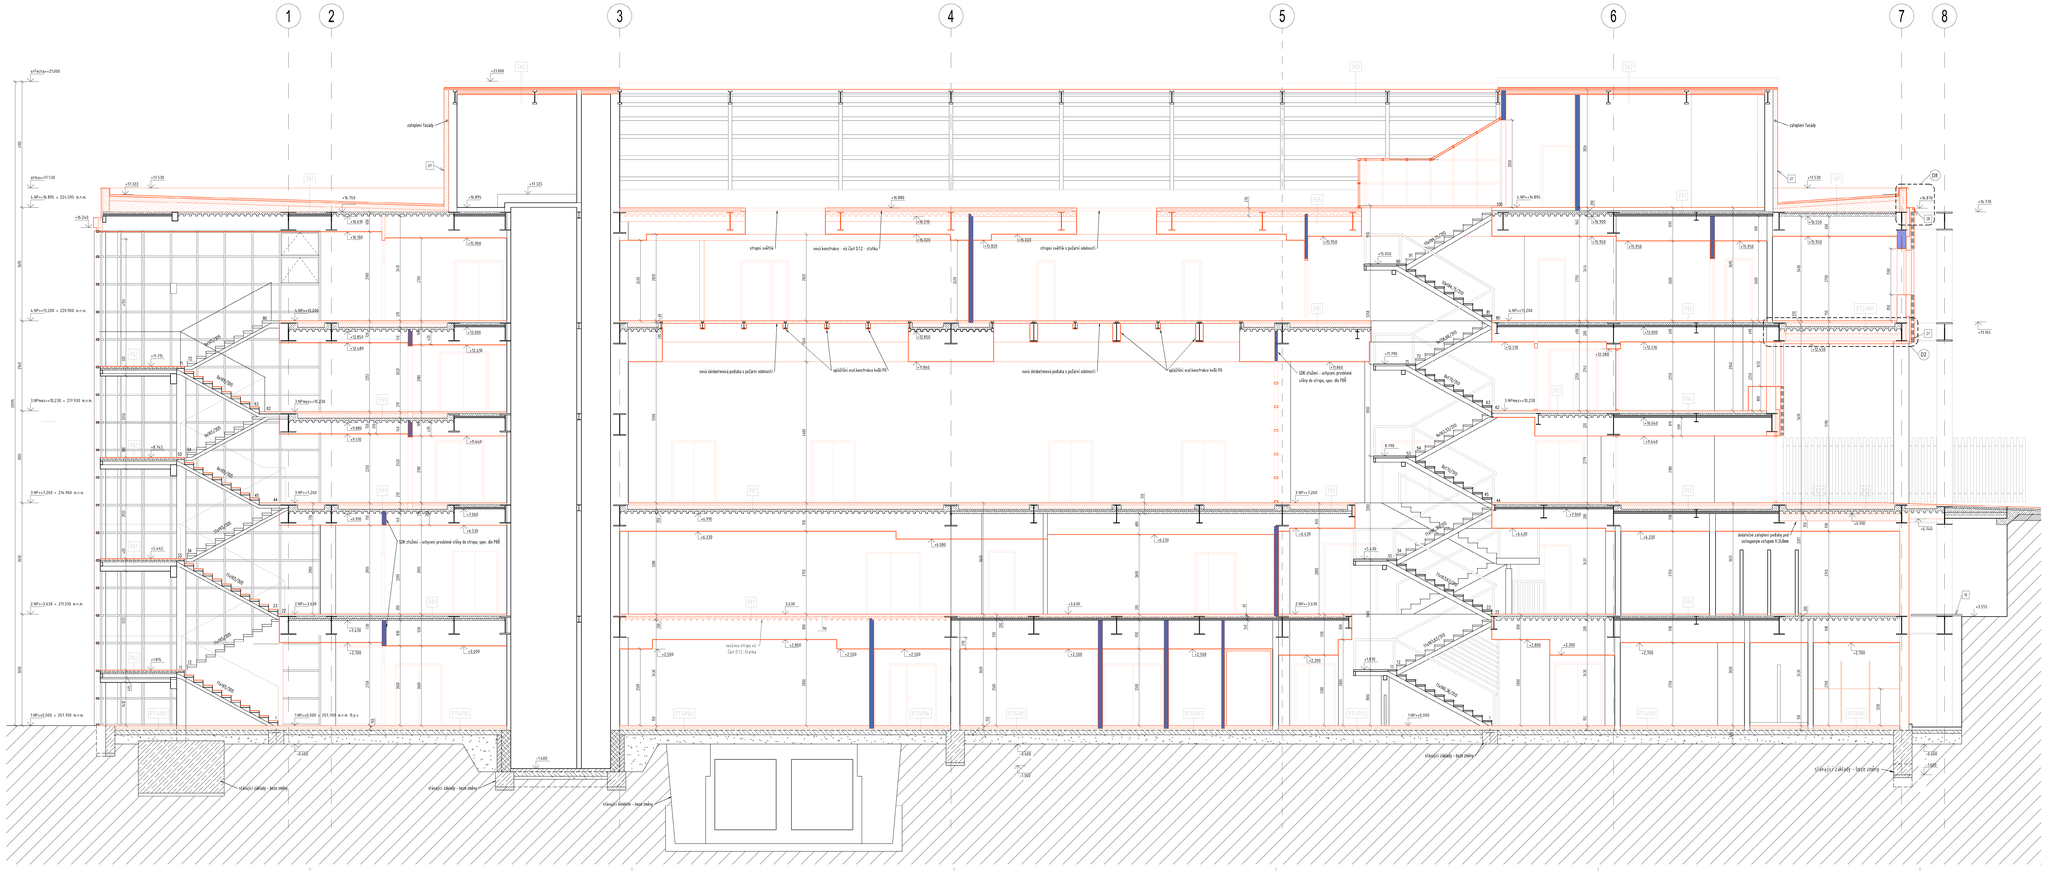

POZNÁMKY VÝKRESU

Č	Poznámka
01	Snížená atika - bezpečnostní přelezí střechy
02	Nový dvoční otvor, práh min 20mm nad úrovní rovnou přelezí střechy
03	Nová schodiště - betonové, betonová obkladí stupňů
04	PKO ze oknech - výlezníci - repase, olištění nátěru, protikorozní nátěr a vrchní nátěr
04a	PKO ze oknech - nová - typovaný parametr 33/70 pozink do pozink rámu
05	WC Ženáči - demo PKL, lišt, nahrát na vyrovnávací stavebnímu nátěrem, cokovat v 2 lm, dveře na lékařských zásobách (samozavírací) - viz truhlář prvek TN
06	SDK stropa
07	Opravovaná betonová stěna - litacovaná. (Bla a)
08	Elektro přípoj na fasádě - uzamykatelné dvířka 200x200 vyzemní a skleitenach - pozink
09	SDK předstěna - výška 1500mm tlaní 5 ve výkresu uvedeno znak jednostrně opláštění
10	Ocelová konstrukce samonosná - vyplněná izovatelm tvůrem 33/70 - barvené zinkované
11	Ocelová zábradlí - vyplní z vrchní vodorovné mřížovaný lisu o ry 2x5x40 - 2.kroj pozink
11a	Ocelová zábradlí viz pozn. 11, lehce odsvětlovatelné
12	Ocel. žebřík uzavřený ve zdi, s ochranním košem - na výšku 3.6m - 2ø pozink
13	Atypika na ukončení rámec min. 0.6m - pro kouřovod ústřední topení
14	Nová výplňová šachta - přesné vnitřní rozměry dle stávající šachty ukončená vé s tp. Stávající 2b strop šachty se zbourácí a nová šachta nanáší přímo na stávající. Zdivo TTbbm
15	Stávající mobilní posuvná příčka ze sveptenlů 1200mm a 2100mm, pohyvatelné na jedné straně ve dvou sloupcích. Tato stávající posuvná příčka se demontuje kvůli vyzdění nové obvodové zdi domu, jej bemi projekt ve 4.navrhání. Mře zachová a pak se jenom doplní o nové dle zdi a znovu se posuvná příčka snaží.
16	Ocelový žebřík stávající - repase, olištění nátěru, protikorozní nátěr a vrchní nátěr
17	Ocelový ohžlar stávající - repase, olištění nátěru, protikorozní nátěr a vrchní nátěr
18	Zateplování stávající konstrukce - kompletní fasádní systém ETICS s odlaci EPS-tloušťky 35 - 70mm - prvtlí na výkresu není uvedeno znak a tyc. Délka omítky.
19	V prostoru TŠB zateplovat stávající strop. Minerální izolace IN 200mm nad SDK podhledem. Použít SDK dle stávajícího pravlu
20	Stávající schůd - kompletní dodávka zvětšovaných stěn, podlah a stropů i se dveřmi od dodavatele GASTRO. Vzaudení část tohto nařízí (přípravnosti - jako okolní prostory)
21	Rozbrazit dvou povrchů podlah - - sprnaat ala přechodovou lištou v barvě jednéto povrchu
22	Kvalitní K27 na fasádě - - zvýpnit na kouzinkách ve ETICS zateplení
23	Repase stávajícího zábradlí - čištěním, antikorozní ošetření, nový vrchní nátěr
24	Akustická výplňová stěna - minerální pomocí dlaha s tloušťkí 50 podlahy po vrch zárubeň dveří 1227mm(barevnost - - Grant
25	TRITE black-wall rolety, 1.2 7m. šířka HDG, ale vnější nebojovo a krytí zábalu. antracit
27	Přivětrání vzduchové mezery fasády - nainstalo ošetřetovnou hvězvce ocazoma pozink - protiptačnoi mřížka se vlnou proti mnyzu
28	Odvětrání vzduchové mezery fasády a vrchního ojaschnutí ošetřeno - vlna
29	Ošetřetovnu v tomto jsti mají zvýšené hygiena ostatní vlastnosti. U/1/ml/mOK
30	Oprava betonové zídky, odstranění (vdřivá) opadající části, oprava pomocí (nprovizační malty s vlákny
31	Servýr SDK dvířka před rozvaděčem - rozměr a polohu na stavbě upřesnit s elektrikářem
32	Stávající ocel.pokrýp nad šachtou z betonýrny
33	Větrací mřížka 700x300 ZORT - přestěrbu - tónin - cehem Sks. - Z/+0
34	Venkovní podpěrný žlab - repase - výměna pochozího roštu
36	Nad prosklenou příčkou dotěsnovat ke stropu SDK vlna 5Kč.
36	Zazdění/ztvarování zdivo
37	Povrch ocelových schůd musí být opatřen protipoškrtnim nátěrem

POZNÁMKY - STAVEBNÍ ČÁST

- VŠEM DOPRAVÁM DOPORUČUJEME V PŘÍPADĚ I ZÁŘNÉ SOUBOŽÍ
- VŠEM ZÁKLADŮM VÝŠKOVÝCH VÝPOČTŮ BYLO PROVEDENO NA VÝŠKU 1,5m NEBO 1,4m VÝŠKU SVÉHO JRAK
- PRACOVNÍ PRŮŘEZY V VÝKOPEM JE NUTNO DOPRAVOVAT NA PRACOVNÍ PLOŠINU A NA VÝSYPKU
- VŠEM ZÁKLADŮM VÝŠKOVÝCH VÝPOČTŮ BYLO PROVEDENO NA VÝŠKU 1,5m NEBO 1,4m VÝŠKU SVÉHO JRAK. DEŠŤ NA ZÁKLAD NEŽ DOSAHUJE TECHNOLOGICKÝCH PRACÍ ZE VÝKOPU
- ZÁKLADY JE TO ZAKÁZÁNO PROVÉST PŘI PRŮŘEZU A BEZPEČNÉ ZAJISTIT PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKLADY PŘÍSLUŠNÝMI PRŮŘEZY A NEBO TYPY ROZPEROVÁNÍ ZÁKLADŮ NEBO KONTRÓZE A VÝSYPKAMI. VŠEMI PŘÍSLUŠNÝMI PŘÍ. NEBO ŘÁDNÉ BEZPEČNOSTNÍ
- VŠEMI VÝŠKOVÝMI A VÝCHOVNÝMI BODY ZÁKLADŮ BYLO VÝŠKOVÝCH PŘÍSLUŠNÝCH VÝŠKOVÝCH
- PROVEDENÍ VÝŠKOVÝCH VÝPOČTŮ BYLO PROVEDENO TECHNOLOGICKÝCH PRACÍ VÝŠKOVÝCH. A PŘÍSLUŠNÝMI SVÉHO BŘÍDLA. PRAVIDLA ÚPRAVA ROVNÝCH SVÉ
- VŠEM ZÁKLADŮM VÝŠKOVÝCH VÝPOČTŮ BYLO PROVEDENO NA VÝŠKU 1,5m NEBO 1,4m VÝŠKU SVÉHO JRAK
- PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ VÝŠKOVÝCH PŘÍSLUŠNÝCH VÝŠKOVÝCH PŘÍSLUŠNÝCH VÝŠKOVÝCH ZÁKLADŮ SVÉHO BŘÍDLA. DEŠŤ NA ZÁKLAD NEŽ DOSAHUJE TECHNOLOGICKÝCH PRACÍ VÝŠKOVÝCH
- VŠEM ZÁKLADŮM VÝŠKOVÝCH VÝPOČTŮ BYLO PROVEDENO NA VÝŠKU 1,5m NEBO 1,4m VÝŠKU SVÉHO JRAK