




ISO_01 – AUTOMATIZOVANÝ SKLAD			DĚLTA VÝŠKA	
ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	[m]	PODLAŽÍ
01.01	AUTOMATIZOVANÝ SKLAD C.1	3700,9	<-28,0	EPONDVOVÝ NÁTER
01.02	AUTOMATIZOVANÝ SKLAD C.2	4190,9	<-28,0	EPONDVOVÝ NÁTER
01.03	PŘÍEM	453,0	5,6	DIATKOBETON SE VÝPHEM
01.04	MONITOR	759,0	5,6	DIATKOBETON SE VÝPHEM
01.05	EXPEKCE	3923,0	9,8-10,7	DIATKOBETON SE VÝPHEM
01.06	VENTILOVÁ STANICE	30,8	4,0	EPONDVOVÝ NÁTER
01.07	VELIN	3,6	3,0	KERAMICKÁ DLAŽBA
01.08	PŘÍSTŘÍSK. MC ROKO	29	3,0	KERAMICKÁ DLAŽBA
01.09	MC ROKO	4,0	3,0	KERAMICKÁ DLAŽBA
01.10	KLADOVÁ KOMPA	3,3	3,0	KERAMICKÁ DLAŽBA
01.11	PŘÍSTŘÍSK. MC ROKO	4,6	3,0	KERAMICKÁ DLAŽBA
01.12	MC ROKO	100,0	3,0	KERAMICKÁ DLAŽBA
01.13	PŘÍSTŘÍSK. MC ŽENT	5,0	3,0	KERAMICKÁ DLAŽBA
01.14	MC ŽENT	1,8	3,0	KERAMICKÁ DLAŽBA
01.15	ÚSTŘEŽ	29,0	4,7	EPONDVOVÁ STŘEŠKA
01.16	ROKOVNÁ VAL	24,5	4,7	ÚSTŘEŽNÍ DIELEKTRICKÝ KOBEC
01.17	TRASKOVKA 1	118	4,7	PROTIOLEVOVÝ NÁTER+STŘEK+POKROVOSTI
01.18	TRASKOVKA 2	118	4,7	PROTIOLEVOVÝ NÁTER+STŘEK+POKROVOSTI
01.19	TRASKOVKA 3	120	4,7	PROTIOLEVOVÝ NÁTER+STŘEK+POKROVOSTI

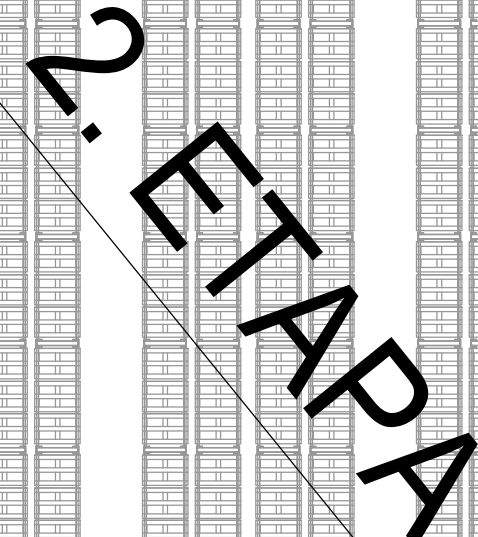

ZB. NOSNÉ KONSTRUKCE
PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ. STAVEBNÍ-KONSTRUKČNÍ ČÁST

OPASNÝ KOMPLEKT ZOVANÝ PANELOVÝ PANEĽ S JÁDROM Z MINERÁLNEJ VĽNY (U. 150/200mm) FASOVANÝ Z OCELÝCH PLECHOV S NERODUPOUPLIENÝM A S POROCHOVÝM ÚPRAVOM POLYESTEROM

SÁDKOKARTONOVÉ PRÍČKY (ref. KNAUF W112). TL. 150mm
OPASENÍ 2x12,5mm OBOUSTRANĚNÉ/NEOUBRANĚNÉ (dle umístění), TL. (IZOLACE min. 60mm
V POŽARNĚ ODLÉHLICH KONSTRUKCÍCH DESKY "TED" S ODLÍTNOSTÍ DLE PBR

NOSNÉ ZDÍVO Z BETONOVÝCH BLOKŮ KB-BLOK. TL. 200mm
NA ZDVO SMES KB-BLOK (at. mofu min. MC10)

DRÁTKOBETON – min.C25/30 SE VSYPEM PANBEX F3
TL. 250 mm

HUTINÝ ŠTĚRKOPÍSEK DO ÚROVNĚ HTÚ

PÓVOVNÝ TERÉN

[illegible]