




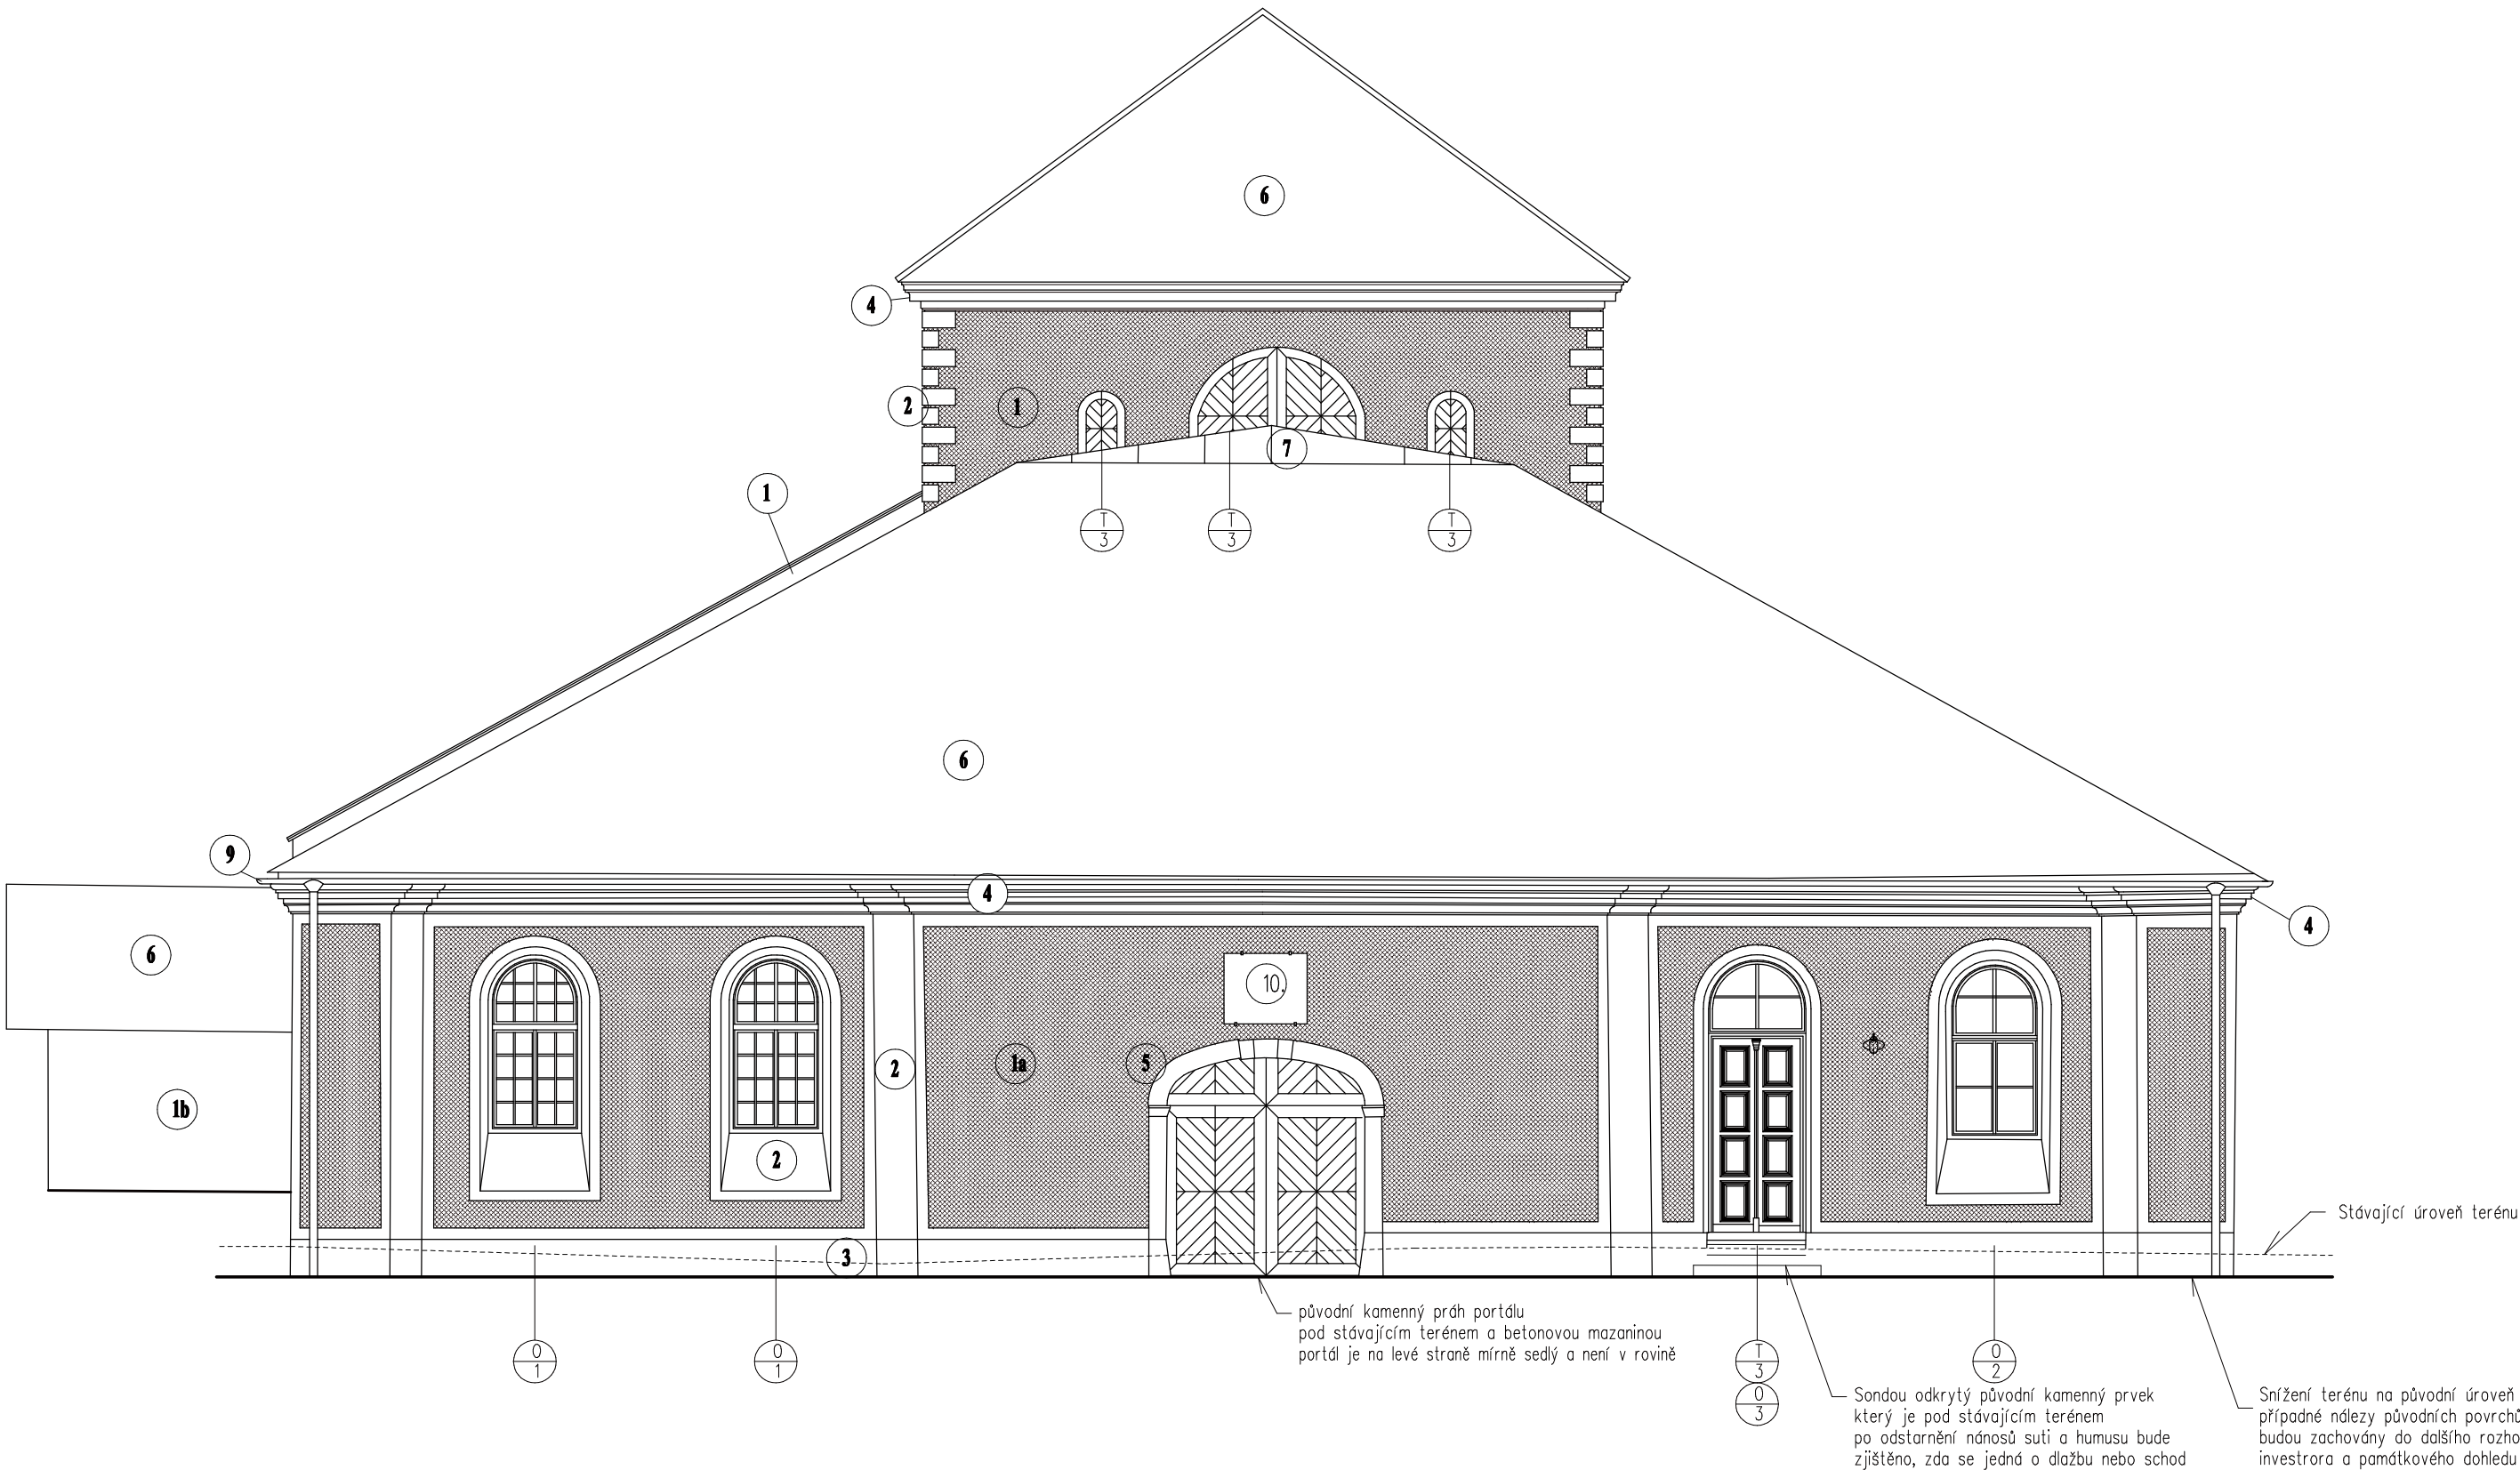

PŮDORYS SEVERNÍ FASÁDY 4. NP

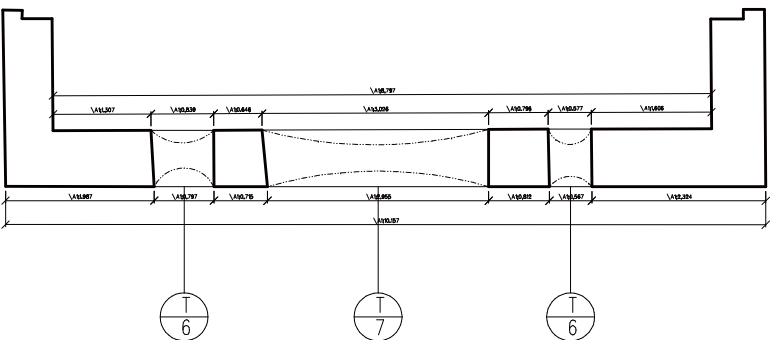

PŮDORYS SEVERNÍ FASÁDY 1. NP

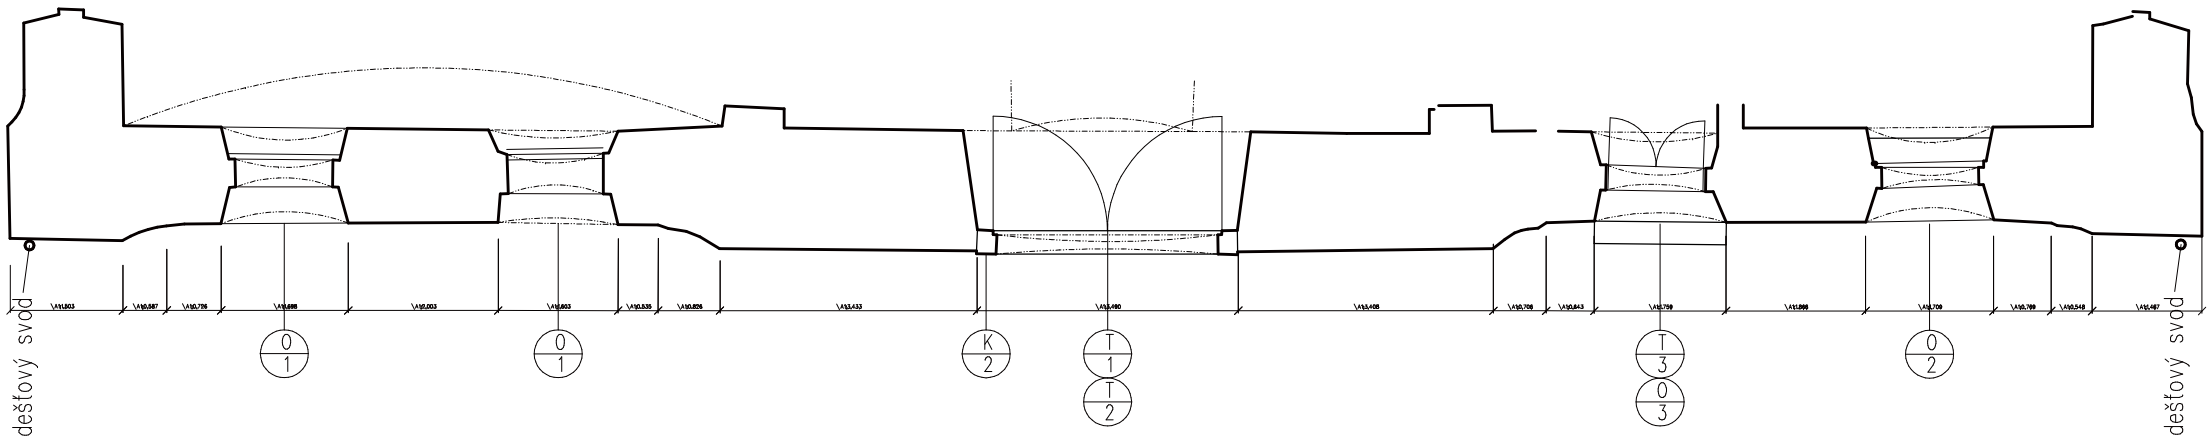

OTVORY A VÝPLNĚ OTVORŮ:

NA VÝKRESE POHLEDŮ JE STRUČNÝ POPIS. PODROBNĚ JE POPSÁNO V TABULKÁCH, KTERÉ TVOŘÍ SAMOSTATNOU PŘÍLOHU DOKUMENTACE. Výplně otvorů budou dřevěné. Okna zasklená čírymi skly, dvousklo, z exteriéru s nerovným povrchem. Barevnost bude upřesněna dle provedeného průzkumu torz výplní.

- Výplně otvorů jsou řešeny v pohledech a v tabulkách.
- Řešení je v úrovni pro stavební řízení a nenahrazuje výrobní a dodavatelskou dokumentaci – tu zpracuje výběrovým řízením vybraný výrobce výplní otvorů.
- Rozměrově je v tomto projektu řešeno pouze v přesnosti, kterou umožňuje současný stav stavby. Některé rozměry v této fázi není možno pro jejich nepřístupnost ani zaměřit (zazděné konstrukce, konstrukce v nepřístupných výškách,...).
- Přesné výrobní rozměry otvorů a prvků si před výrobou zaměří zvolený výrobce. Aby toto mohl provést, je nutné, aby dodavatel zednických prací provedl vyspravení a provedení stavebních otvorů včetně nahrubování přesných omítek.
- Aby měl dodavatel truhlářských a zámečnických prací dostatek času na svou činnost, budou zednické práce na otvorech provedeny na počátku prací.
- Kde došlo k nevratnému a neopravitelnému poškození výplní otvorů nebo výplně chybí, budou provedeny repliky původních výrobků. V případech, kde není již dochováno nic, ani neexistují historické podklady, budou výrobky provedeny dle historických zvyklostí pro tento typ staveb a jeho historické období.

OTVORY A VÝPLNĚ OTVORŮ, KTERÉ BUDOU OPRAVOVÁNY A DOPLŇOVÁNY :

- 0
1

Bude instalována replika původního dřevěného okna dle dochovaných torz. Profílce bude dle torza zazděného rámu na východní fasádě, a okenního křídla dochovaného v pozici 0/1a (stávající stav). Barevnost bude určena na základě průzkumu odkrytého zazděného rámu, v odstínu šedomodrém.
- 0
2

Bude instalována replika původního dřevěného okna dle dochovaných torz. Profílce bude dle torza rámu a okenního křídla dochovaného v pozici 0/1a (stávající stav). Barevnost bude určena na základě průzkumu barevnosti dochovaných dveří T/3.
- 0
3

Bude instalována replika původního dřevěného nadsvětlíku dveří T/3. Profílce a barevnost bude shodná s 0/2, okrová.
- T
1

Původní vrata budou restaurována včetně kování. Barevnost bude určena podle případných nálezů v průběhu restaurátorského průzkumu, pokud nebude nalezena, bude shodná s okny 0/1.
- T
2

Bude vyroben nový dřevěný nadsvětlík vrat, analogicky obdobný k dochovaným vratům. Barevnost bude shodná s vraty T/1.
- T
3

Stávající dochované vstupní dvokřídlové dveře a zárubně budou řemeslně opravené. Chybějící části budou vyrobené nově jako replika dle dochovaných prvků, poškozené části budou vyměněné za zdravé, protézováním. Barevnost bude určena na základě restaurátorského průzkumu barevnosti dochovaných částí dveří.

- T
6

Budou instalované nové dřevěné okenice – provedené jako obdoba vrat (T/1). Barevnost bude obdobná jako u vrat, nebo zůstane přírodní nátěr fermezí či voskooleji.
- T
7

Budou instalované nové dřevěné skládací okenice – provedené jako obdoba vrat (T/1). Barevnost bude obdobná jako u vrat, nebo zůstane přírodní nátěr fermezí či voskooleji.

DEŠŤOVÉ ŽLABY A SVODY, BLESKOSVODY:

- Stávající žlaby jsou z pozinkového plechu a budou zachovány. Budou upraveny trasy a umístění dešťových svodů – dle návrhovaného stavu. Do budoucna se počítá s tím, že dešťové vody budou odváděny do kanalizace, prozatímním budou dešťové vody odváděny na terén.
- Bleskosvodná soustava navržená v opravě střech zůstane zachována a jen v některých případech k mírnému posunu bleskosvodů tak, aby nedocházelo ke kolízi s dešťovými svody a otvory.

OMÍTKY, PROFILACE A PLASTICKÉ PRVKY

- Stávající dochované omítky jsou vápenné, značně poškozené a na mnoha plochách chybí – viz. stávající stav.
- Ždivo na plochách, kde omítky chybí vykazuje místy degradace – poškozené prvky budou vyměněny.
- Do zdíva jsou na mnoha místech vytvořeny různé niky a díry, které budou zazděny.
- U oken, dveří jsou jednoduché plastické stupy, které jsou poškozené a části jim chybí – tyto budou doplněny dle pohledů navrhovaného stavu.
- Plastické profílce šambrán, nadpraží a korunní římsy místy chybí a na mnoha místech jsou poškozené – budou doplněny a opraveny v původních profílacích, rozměrech v plném rozsahu.
- Po postavení lešení bude provedena podrobná prohlídka stávajících dochovaných omítek. Nesoudržné omítky budou odstraněné a zachovány zůstanou pouze soudržné omítky, které budou v technicky dobrém stavu.
- Budou provedeny rozvody elektroinstalací s vývody pro budoucí venkovní osvětlení.
- Před aplikací nových vápenných omítek bude podklad očistěn, omyt tlakovou vodou a bude vyspraveno spárování.
- Nové vápenné omítky budou provedené dle původní granulometrie. Omítky budou dvouvrstvé.
- Fasády budou opatřené vápenným fasádním nátěrem v barevnosti upřesněné dle provedeného průzkumu.
- Základní plocha fasád bude v barvě terakotové červené,
- architektonické články – římsa, pilasty, okenní a dveřní špalety a šambrány, portál vrat, v barvě sražené bílé
- Bude obnoven původní záklenek nad východním vjezdem do huťe.
- Blíže je řešeno v pohledech a zprávách.

LEGENDA FASÁDY:

- 1a. Omítka základních ploch zdíva ze dvou vrstev, z hašeného vápna a písků, dřevem hlazená, pačokovaná pačkem z vápenného mléka, s pigmenty v odstínu terakotovém, dle dochované barevnosti schválené na základě provedených vzorků. Fasádní nátěr vápenný terakotový podle schválené barevnosti.
- 1b. Omítka zdíva přístaveb ze dvou vrstev, z hašeného vápna a písků, dřevem hlazená, pačokovaná pačkem z vápenného mléka, s pigmenty v odstínu okrovém, dle dochované barevnosti schválené na základě provedených vzorků. Fasádní nátěr vápenný pískový podle schválené barevnosti.
2. Omítka architektonických prvků a článků, ze dvou vrstev, z hašeného vápna a písků, dřevem hlazená, pačokovaná pačkem z vápna, s pigmenty v odstínu dle dochované barevnosti sražené bílé, schválené na základě provedených vzorků. Fasádní nátěr vápenný, sražená bílá, podle schválené barevnosti. Spadové plochy neoplechovaných parapetů a vystupujících prvků z malt budou chráněné hydrofobním difúzním nátěrem nanotechnologie.
- K
1

3. Omítka soklu, oddělená od základních ploch mlékou nutou, ze dvou vrstev, z hašeného vápna, písků a drčené cihly, dřevem hlazená, pačokovaná pačkem z vápna, s pigmenty v odstínu sražené bílé, dle dochované barevnosti, schválené na základě provedených vzorků. Fasádní nátěr vápenný, sražená bílá, podle schválené barevnosti. Parapety budou opatřené ochranným hydrofobním difúzním nátěrem nanotechnologie.
- K
2

4. Obnova římsy K/1, tažené štukem, kletovaná, pačokovaná pačkem s pigmenty. Vnější nátěr z hašeného vápna, s pigmenty, v barevnosti sražené bílé, schválené na základě provedených vzorků. Profílce římsy hlavního objektu a věže bude shodná s dochovanou profílací. Šablony pro tažení opravovaných částí říms budou schválené GP a zástupcem památkového dohledu. Vodorovná mezera mezi římsou a hranou střechy, pohled krovu, bude pokryta hoblovanými prkny, natřenými vápenným nátěrem v odstínu římsy.
5. Kamenný portál K/2 bude zpevněn organokfemičity, nebude doplňovaná profílce umělým kamenem. Na zpevněném povrchu bude provedené štukové líčko, s povrchovou barevnou úpravou schválené sražené bílé. Veškeré práce na obnově portálu budou prováděné restaurátorem, na základě restaurátorského záměru. Portál bude opatřený ochranným hydrofobním difúzním nátěrem nanotechnologie.
6. Střešní krytina pálená bobrovka režná ostře pálená, kladená na šupinové krytí. Okapní hrana rovná. Řešeno předchozí PD, k realizaci v roce 2019.
7. Střešní krytina stávající z pozinkového plechu falcovaného bez nátěru. Zůstává bez úprav.
8. Klempířské prvky, oplechování okenních parapetů na věži, z pozinkovaného plechu v barevnosti fasády prvků, sražená bílá.
9. Okapy a svody z pozinkovaného plechu, zůstanou bez nátěru.
10. Replika původní litinové pamětní desky, podle originálu z Hornického muzea Příbram.

POZNÁMKA K ÚROVNI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE :

Dokumentace je zpracovaná v úrovni pro : stavební řízení, jednání s DOSS, jednání s dodavateli a jako podklad pro stanovení ceny stavebních prací. Dokumentace nenahrazuje prováděcí, ani výrobní dokumentaci – tu si zajistí výběrovým řízením zvolený dodavatel. Rozměry na výkresové dokumentaci je nutno, vzhledem ke křivostem objektu a v mnoha případech k nepřístupnosti pro měření, považovat za orientační – vybraný dodavatel bude v průběhu realizace provádět nová potřebná měření a nezbytnou aktualizaci rozměrů a tvarů.

ZODP. PROJEKTANT	ZAMĚŘIL A VYHOTOVIL:	PROJEKTANT	INGARCH.MILAN ŠINDLER
Ing. arch. Milan Šindler	Jaroslav Faiferlík ml. VODOPLAN s.r.o.	Ing. arch. Milan Šindler	IPD SERVIS
INVESTOR	Městys Jince, Čsl. dělostřelců 172, Jince		PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
	par. č. 1045, 1049/1, k.ú. Jince		Domanín 106,379 01 Třeboň
			TEL.777 178440
			IČO : 135 01 402
STAVBA A NÁZEV OBJEKTU	OPRAVA A OBNOVA FASÁD A VÝPLNÍ OTVORŮ HUŤ BARBORA JINCE	DATUM	03/2019
		STUPEŇ	DSP
		ČÍS. ZAK.	
NÁZEV VÝKRESU	POHLED SEVERNÍ - NÁVRH	MĚŘÍTKO	ČÍS. VÝKR.
		1:100	D.1.1.302